



Οργανισμός Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας

Απολογισμός Αρδευτικής Περιόδου


Λάρισα, 1-10-2025




Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας



Κατανομή ποσοτήτων ύδατος άρδευσης επιφανειακού και υπόγειου στην Θεσσαλία (m³ x 10⁶)

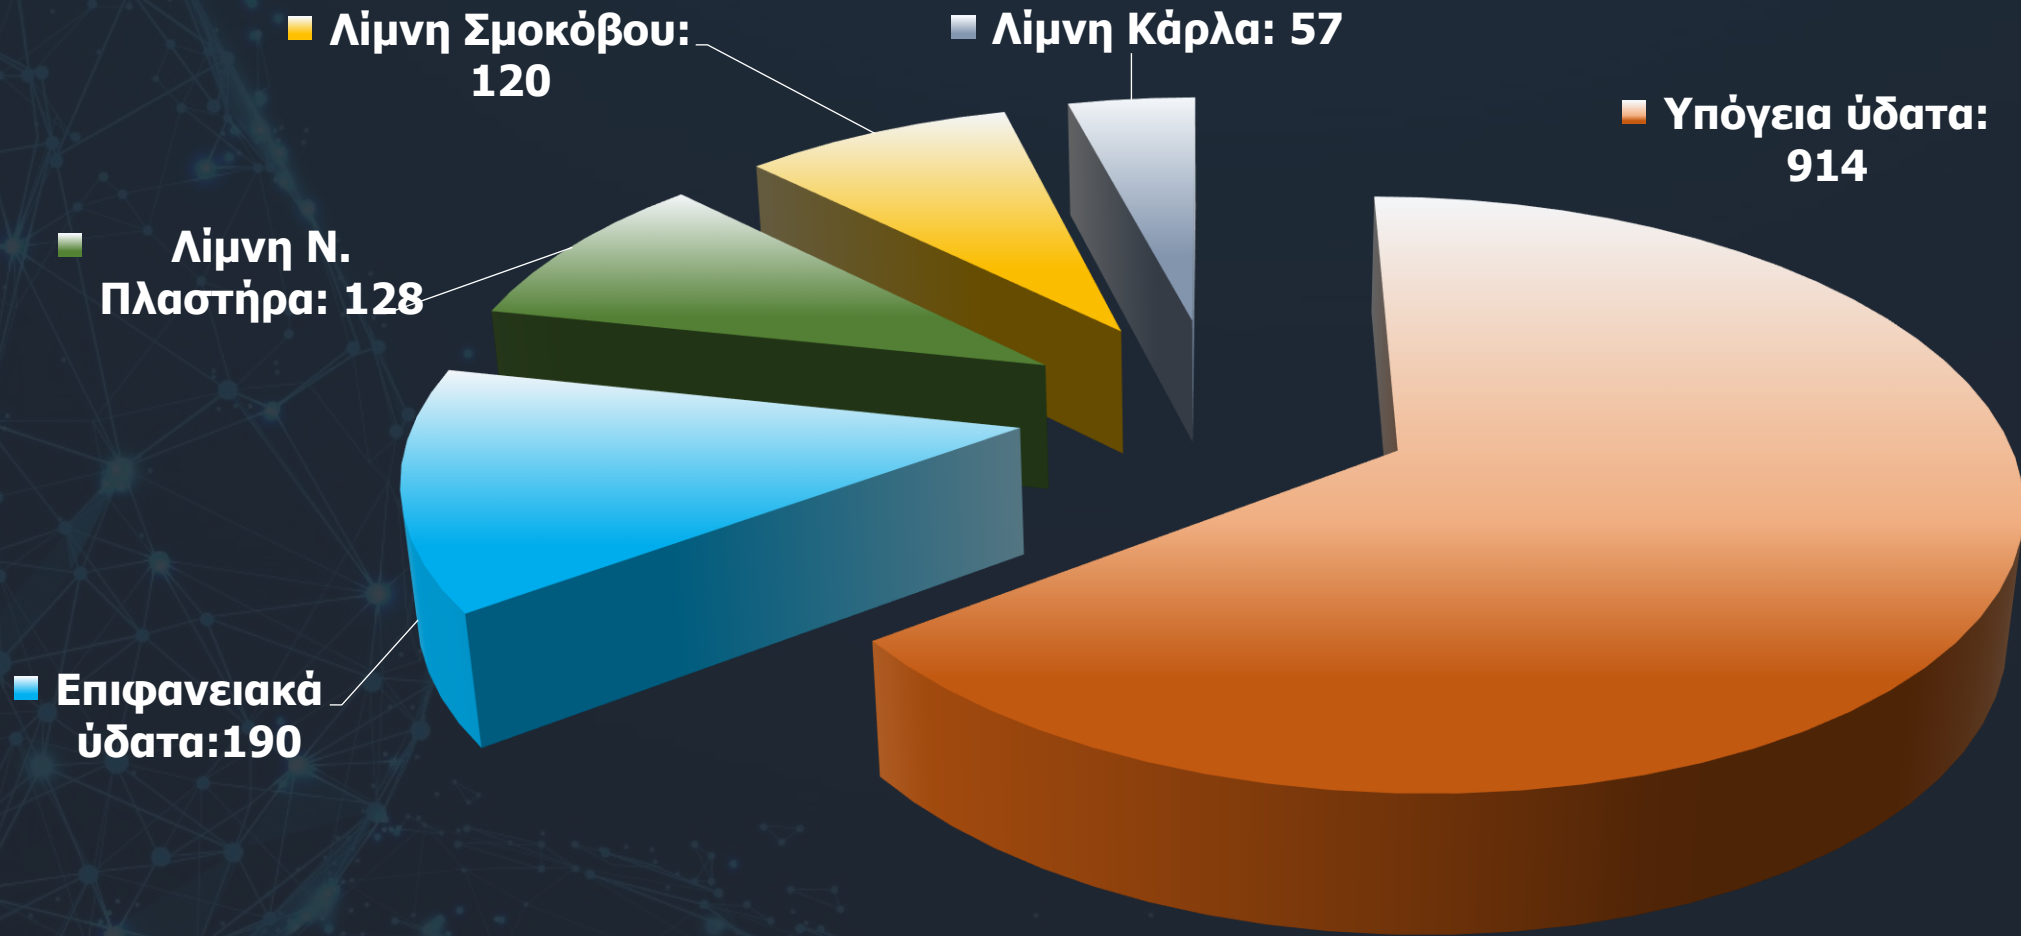

Συσχέτιση αθροιστικών υψών βροχόπτωσης των υδρολογικών ετών 2021-2022 και 2024-2025 (μήνες Οκτώβριος έως Μάρτιος)

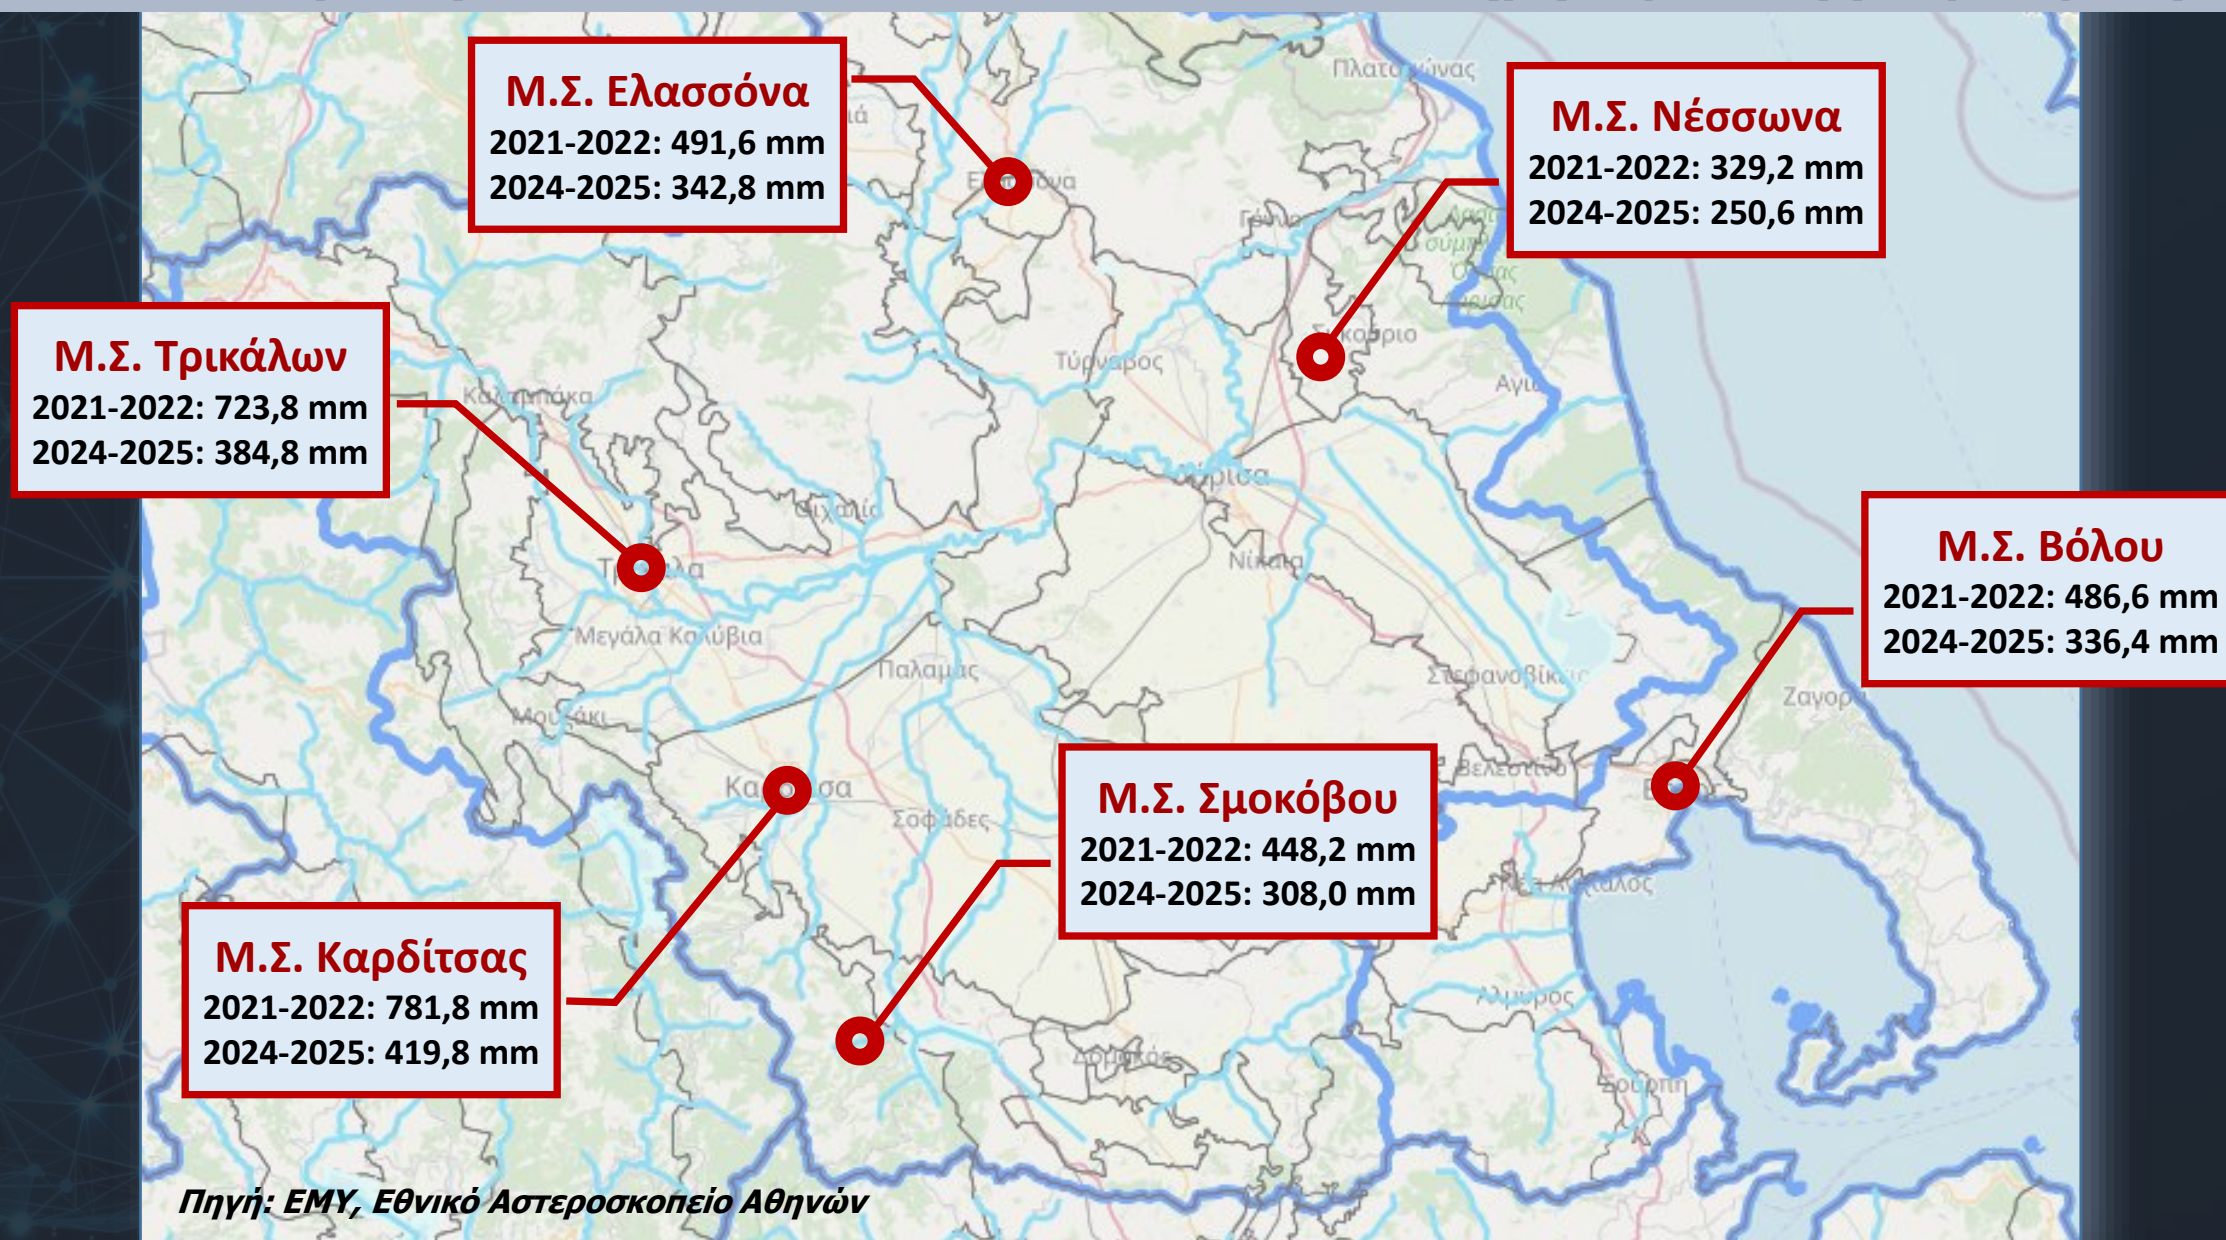


Ταμιευτήρας Κάρλας

Ταμιευτήρας Κάρλας: Αρδευόμενη έκταση με κλειστό υπό πίεση δίκτυο 45.000 στρ.




Ταμιευτήρας Κάρλας

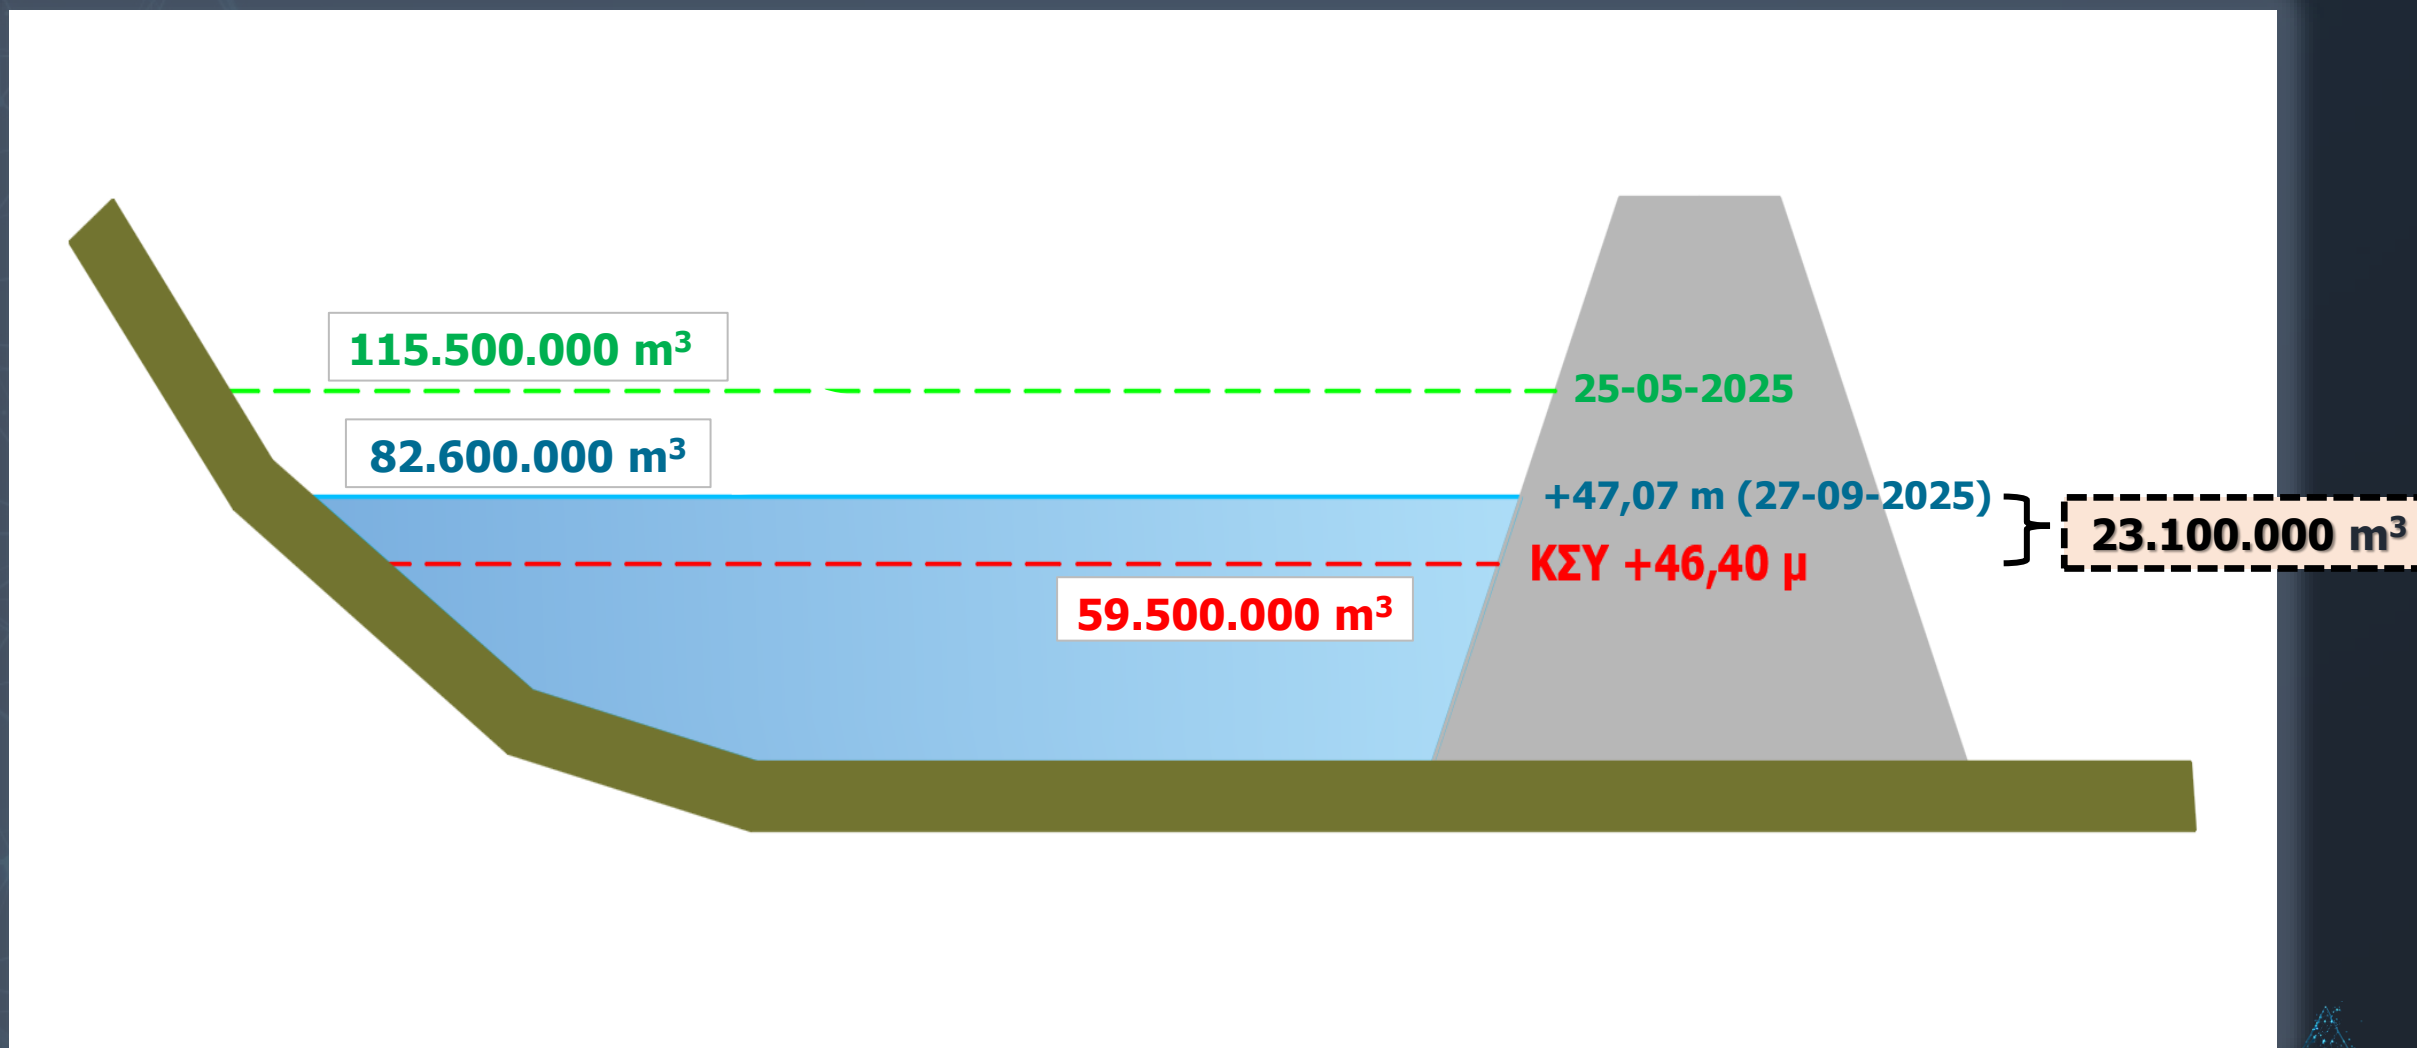


Στάθμη Λίμνης Κάρλας έτους 2025 απο 25-05-2025 έως 25-09-2025

Πηγή: ΕΛΚΕΘΕ

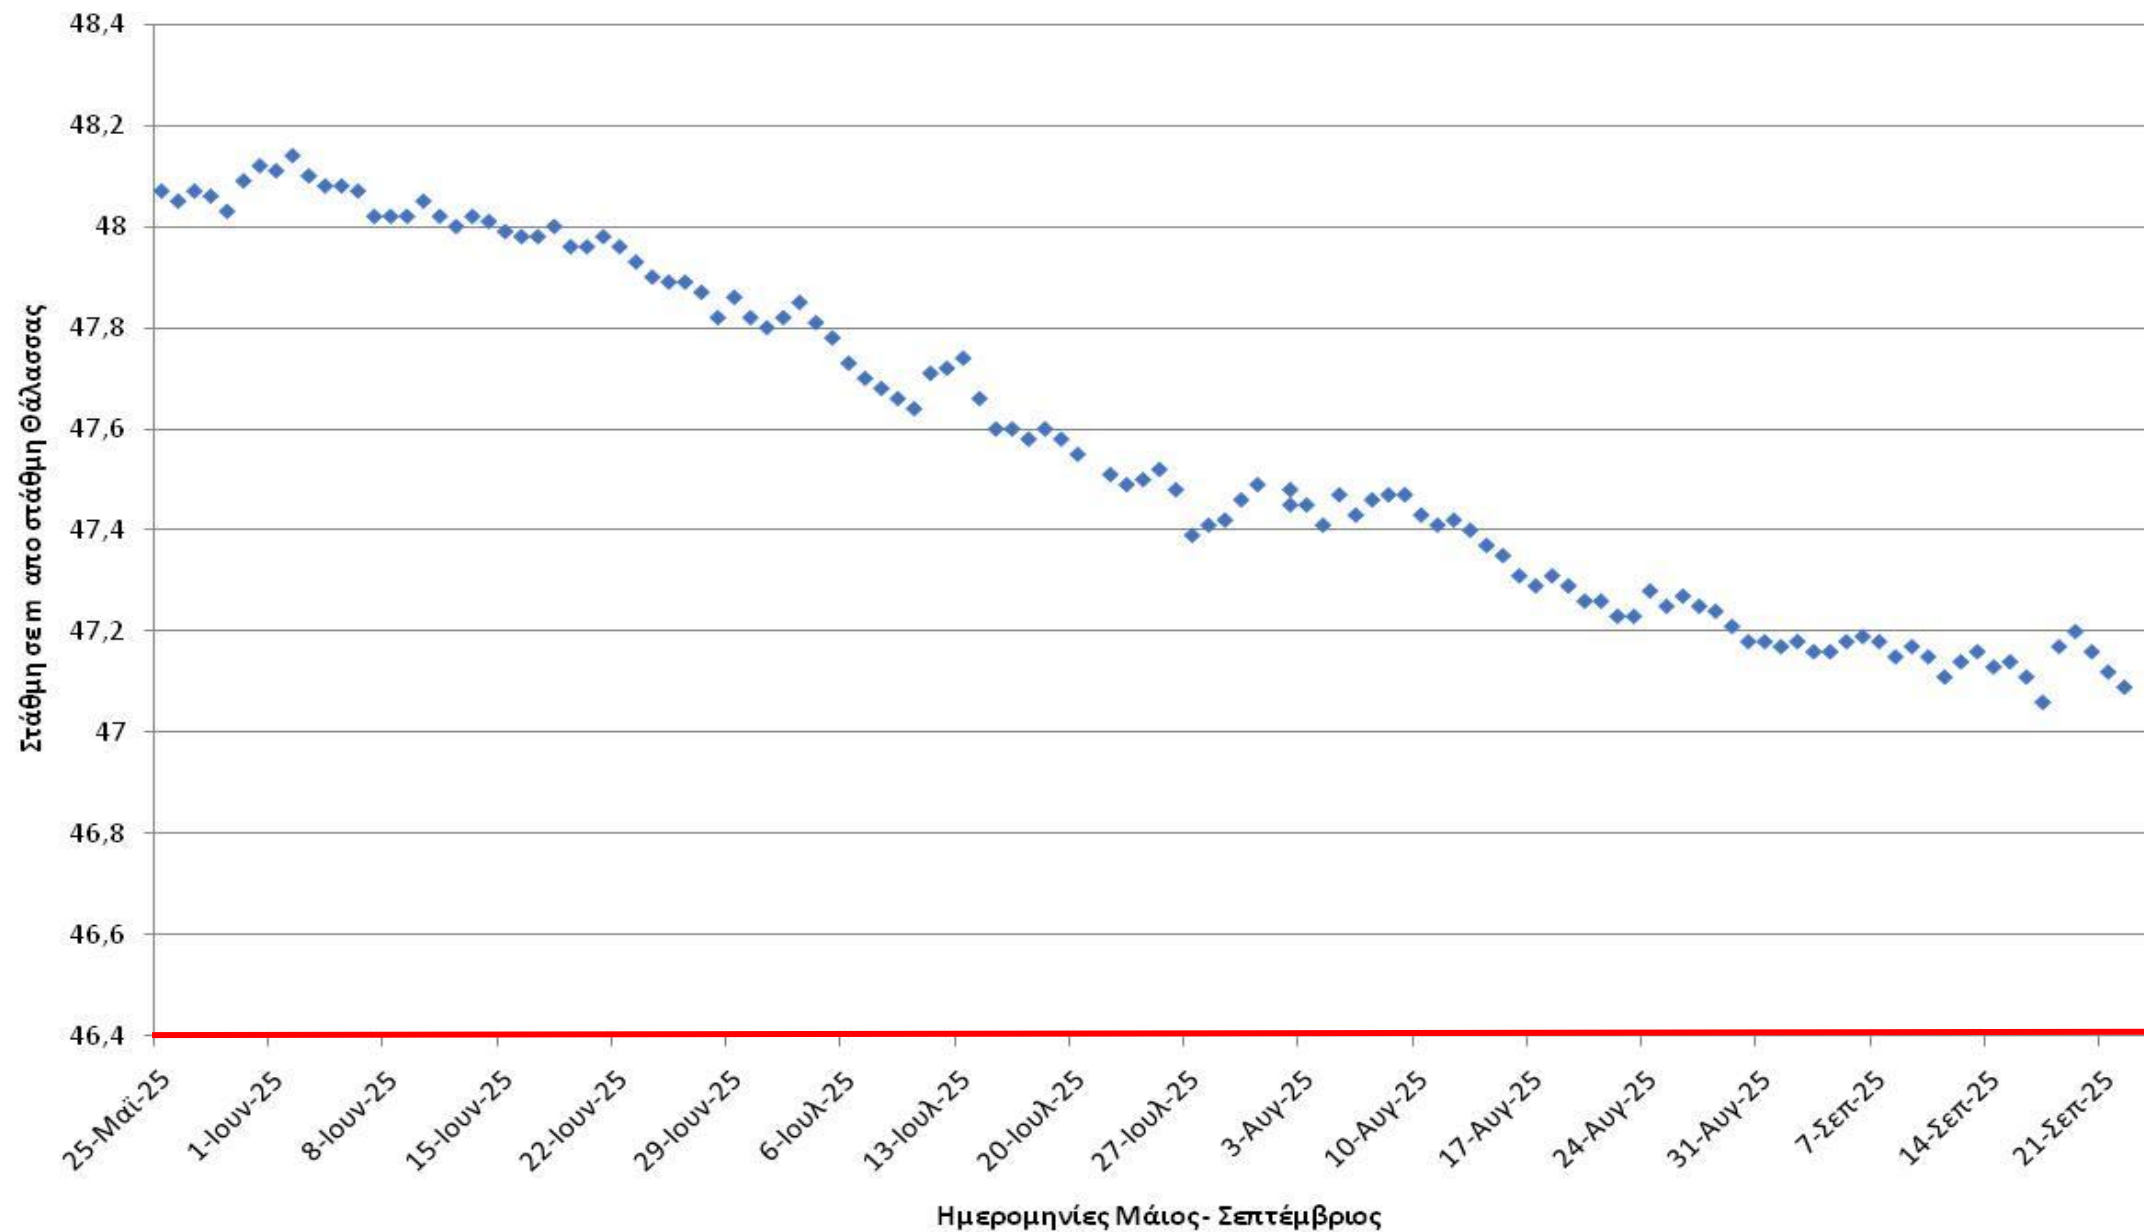


Ταμιευτήρας Σμοκόβου

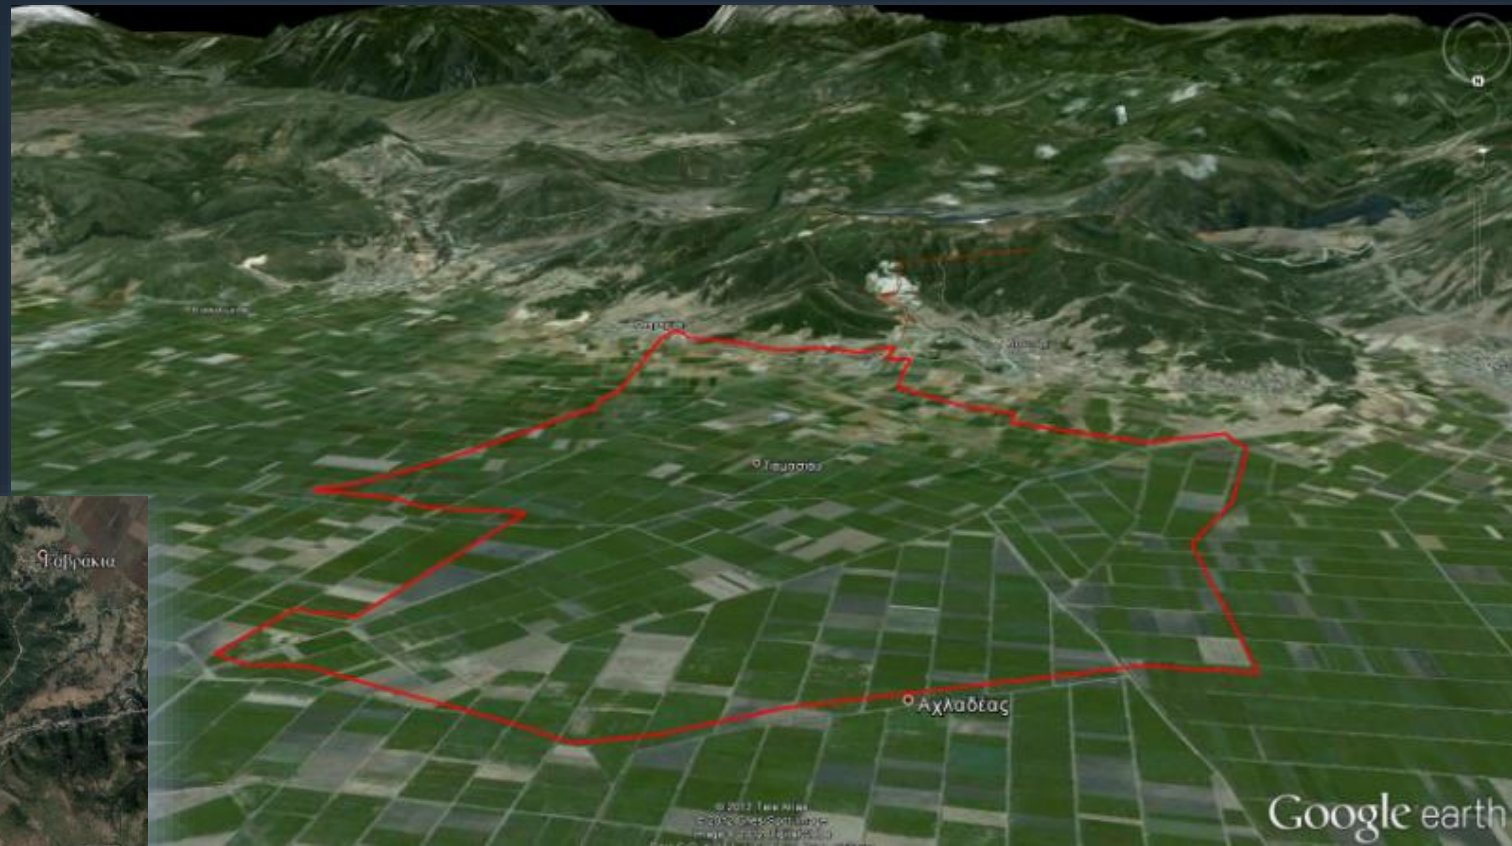

Ταμιευτήρας Σμοκόβου:
Αρδευόμενη έκταση με κλειστό υπό πίεση δίκτυο 18.000 στρ.

Ταμιευτήρας Σμοκόβου (2007-2025)

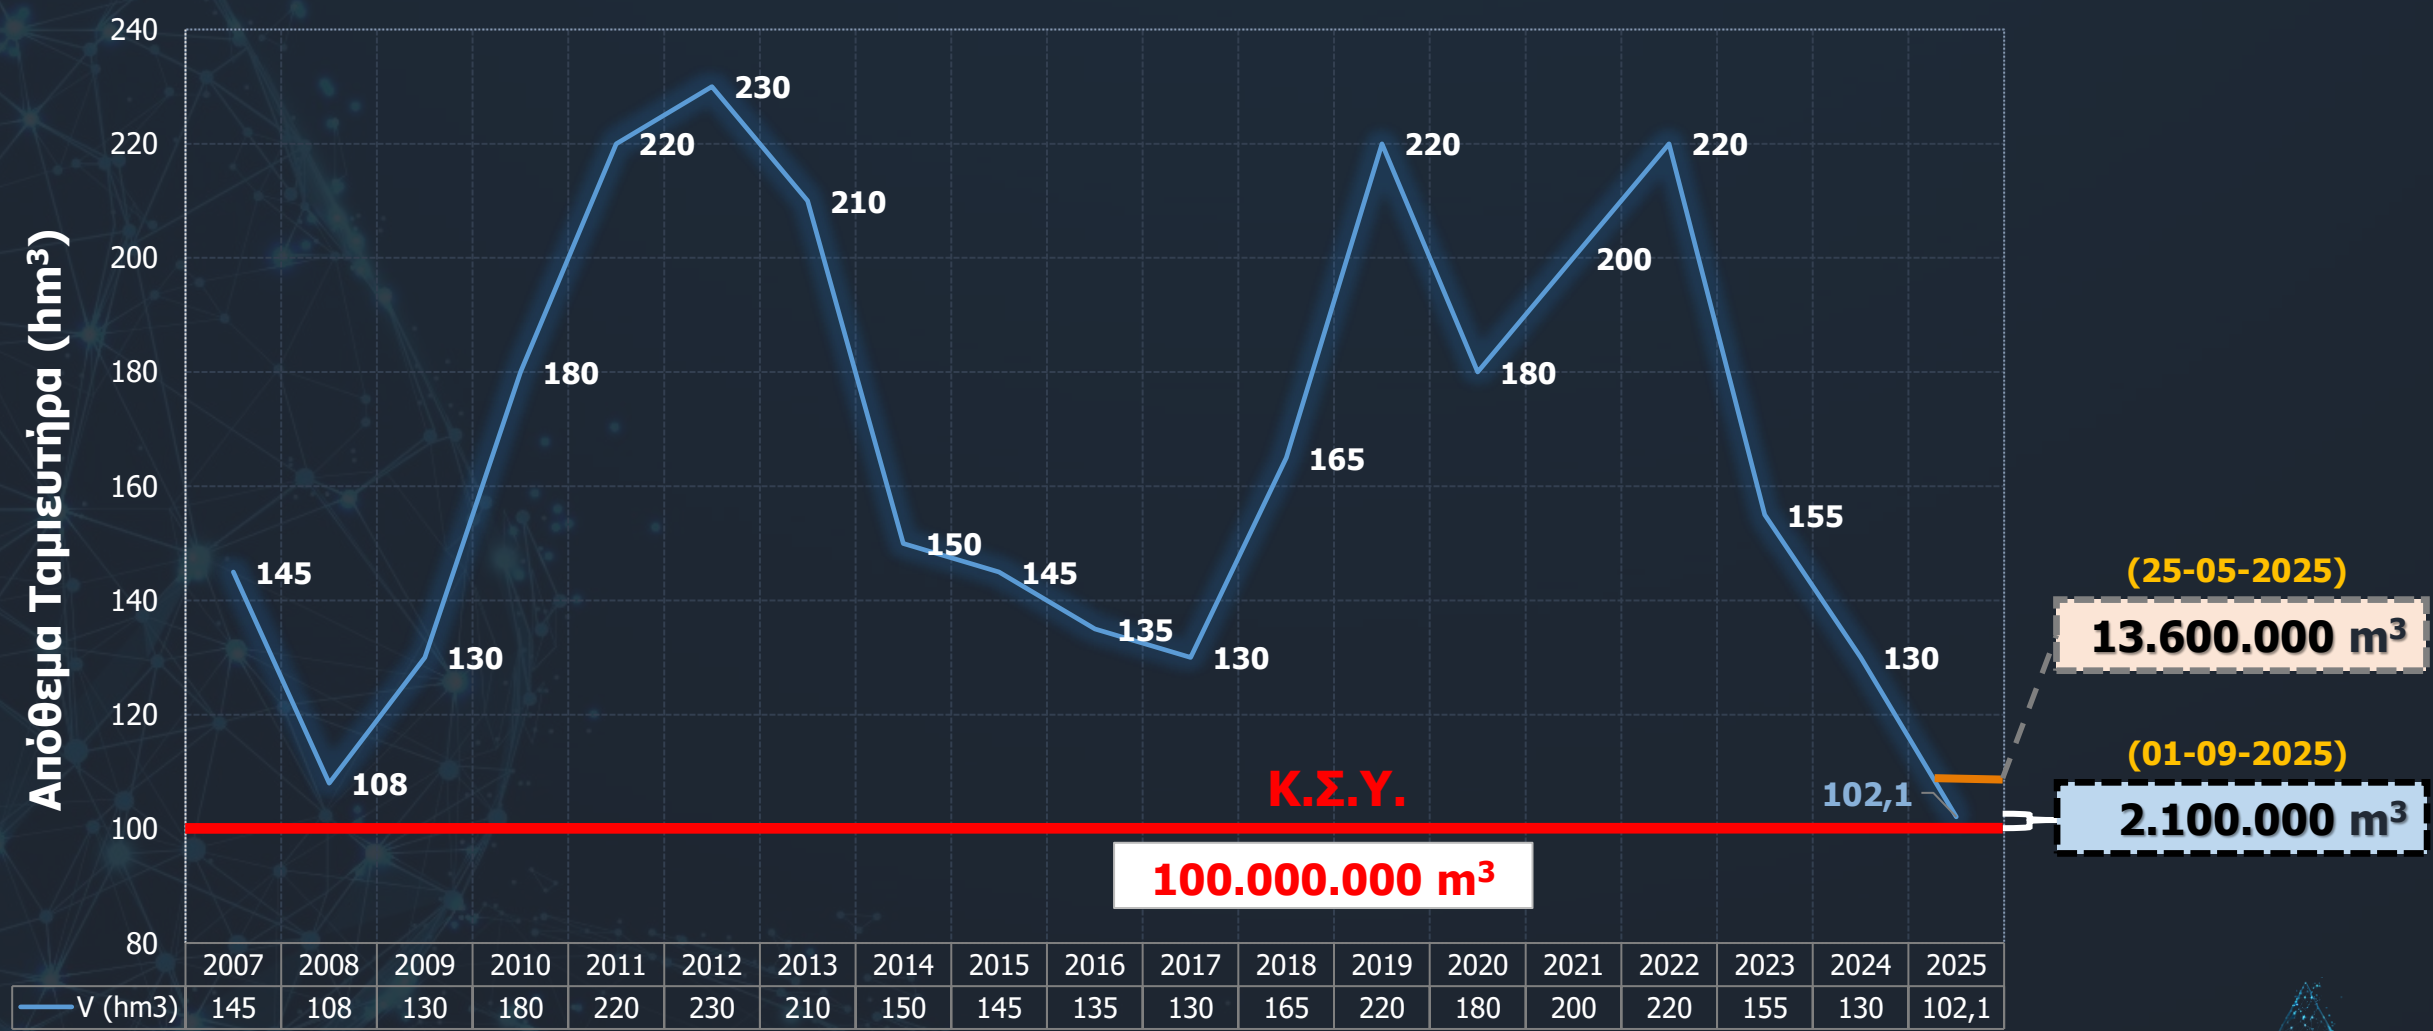


Ταμιευτήρας Σμοκόβου


- ✓ Σύμφωνη γνώμη φορέων για τη **μη παροχέτευση νερού** και τη διαφύλαξη των αποθεμάτων του ταμιευτήρα
- ✓ **Δοκιμαστική εκταμίευση νερού** (6,2 εκ. κυβ. μέτρα) στα τέλη Ιουλίου για έλεγχο λειτουργικότητας του δικτύου, ακρίβεια μέτρησης υδρομέτρων και καταγραφή πιέσεων λειτουργίας στα τερματικά σημεία.
- ✓ Μετά την δοκιμαστική εκταμίευση νερού, το απόθεμα του ταμιευτήρα ήταν 103,6 εκ. κυβ. μέτρα νερού.
- ✓ Σημαντικό ζήτημα η **ρύθμιση των παροχών εκταμίευσης νερού από το υδροηλεκτρικό σε συνάρτηση με τη διακύμανση της ζήτησης νερού στο κλειστό δίκτυο**, που τώρα γίνεται χειροκίνητα και με μεγάλη επισφάλεια.
- ✓ Επιτακτική ανάγκη καθορισμού του **οικολογικού ορίου** της λίμνης Σμοκόβου (πλέον θα χρησιμοποιείται και για υδρευτική χρήση) - αποφασίστηκε από το ΔΣ η προώθηση μελέτης καθορισμού του.

Ταμιευτήρας Ν. Πλαστήρα

Διανομή νερού ταμιευτήρα Ν. Πλαστήρα

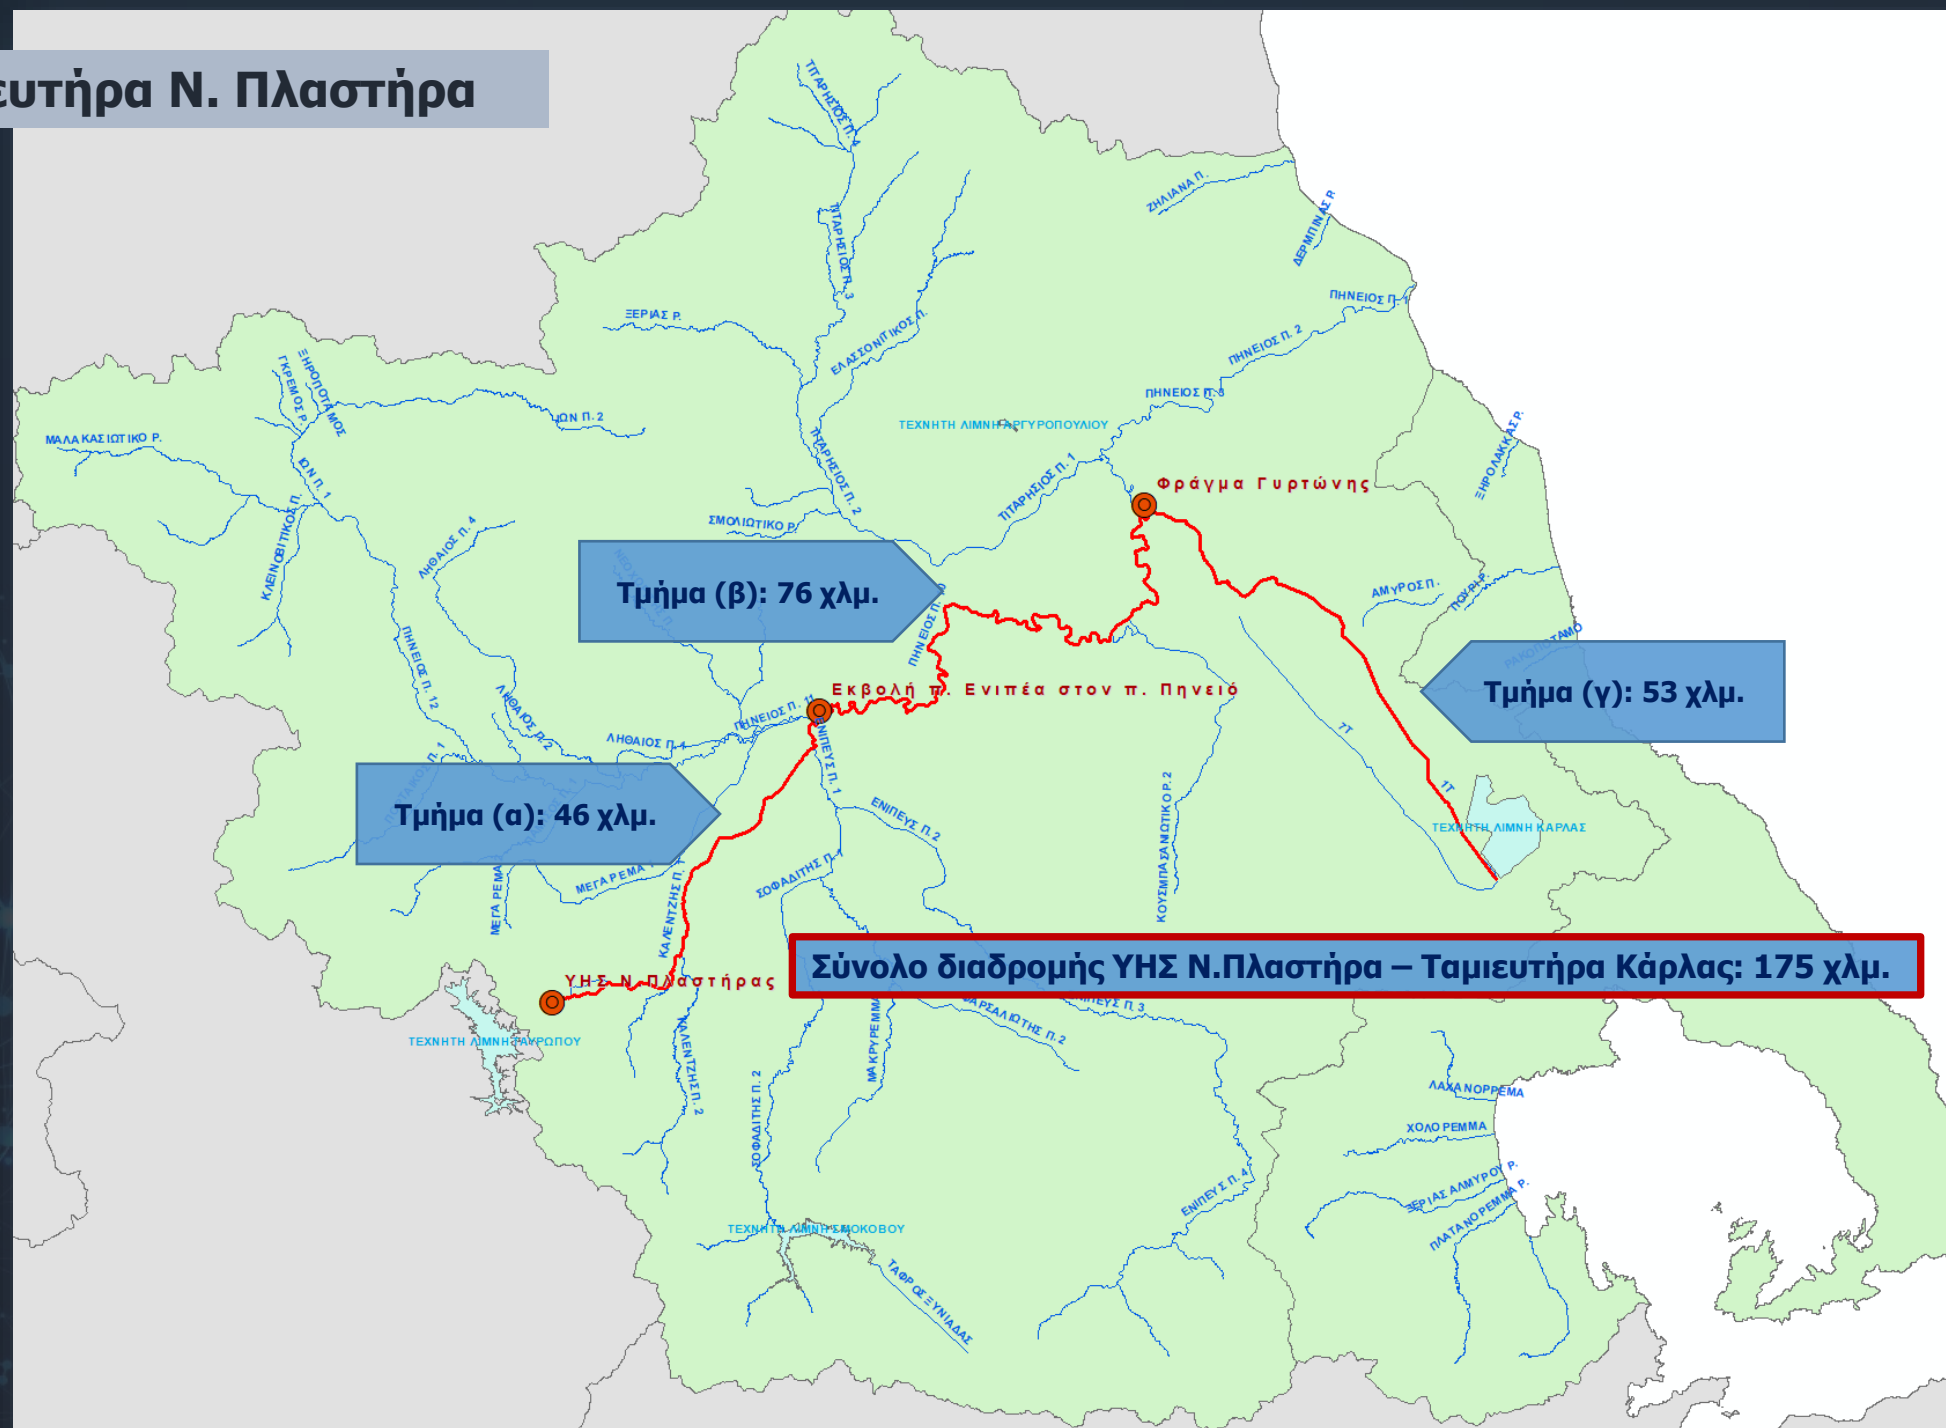

Φορείς άρδευσης

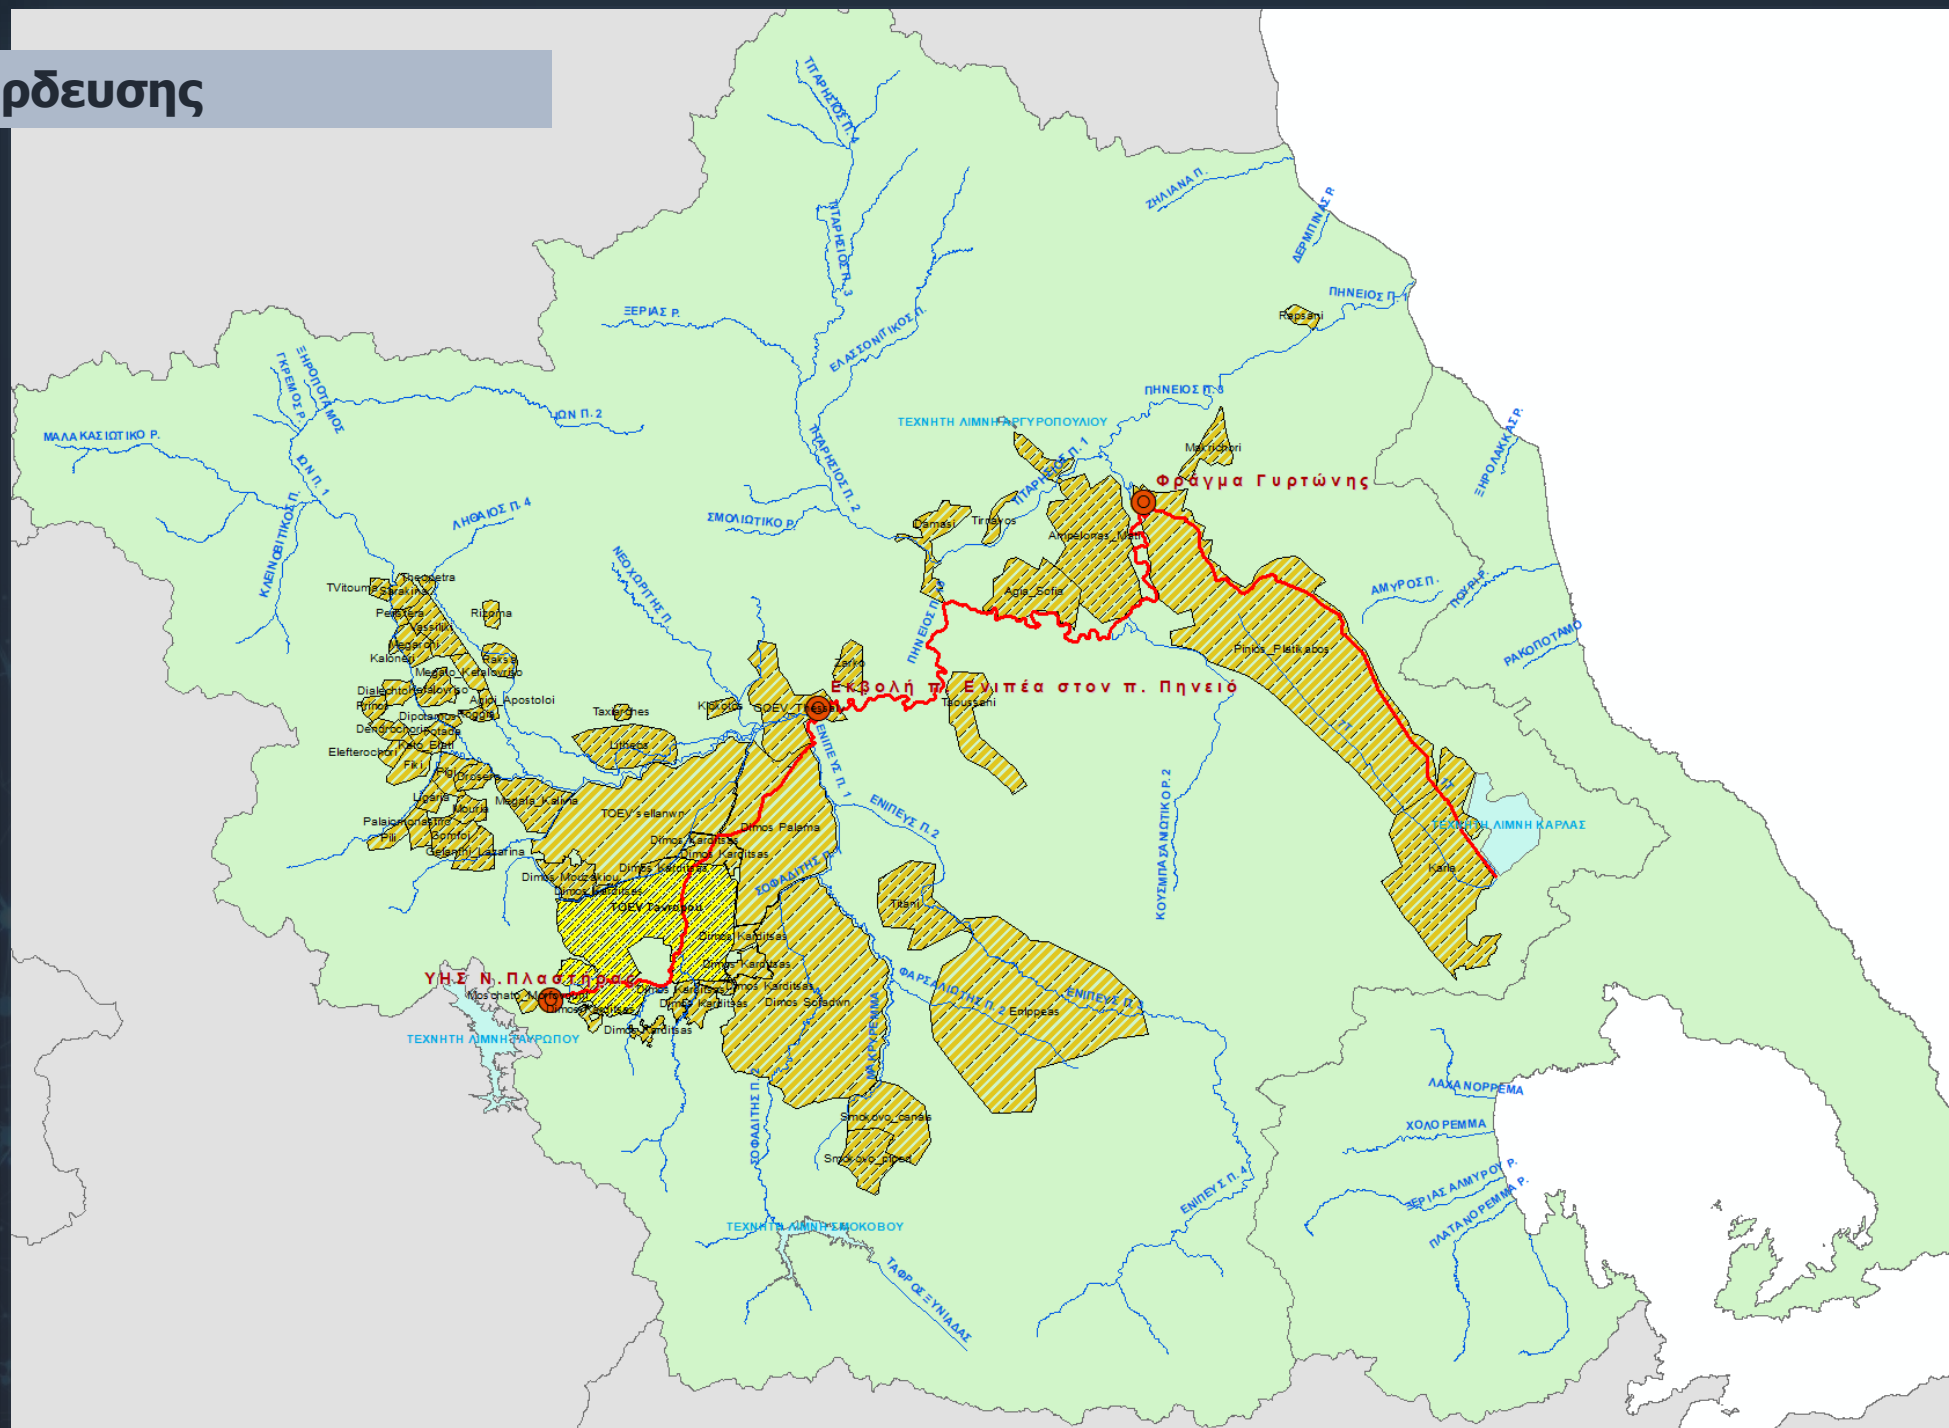

(2024)


360.000.000 m³

(25-05-2025)


305.160.000 m³

223.000.000 m³


2015-2025: Στάθμη Ταμιευτήρα ΥΗΣ Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ (μ.)

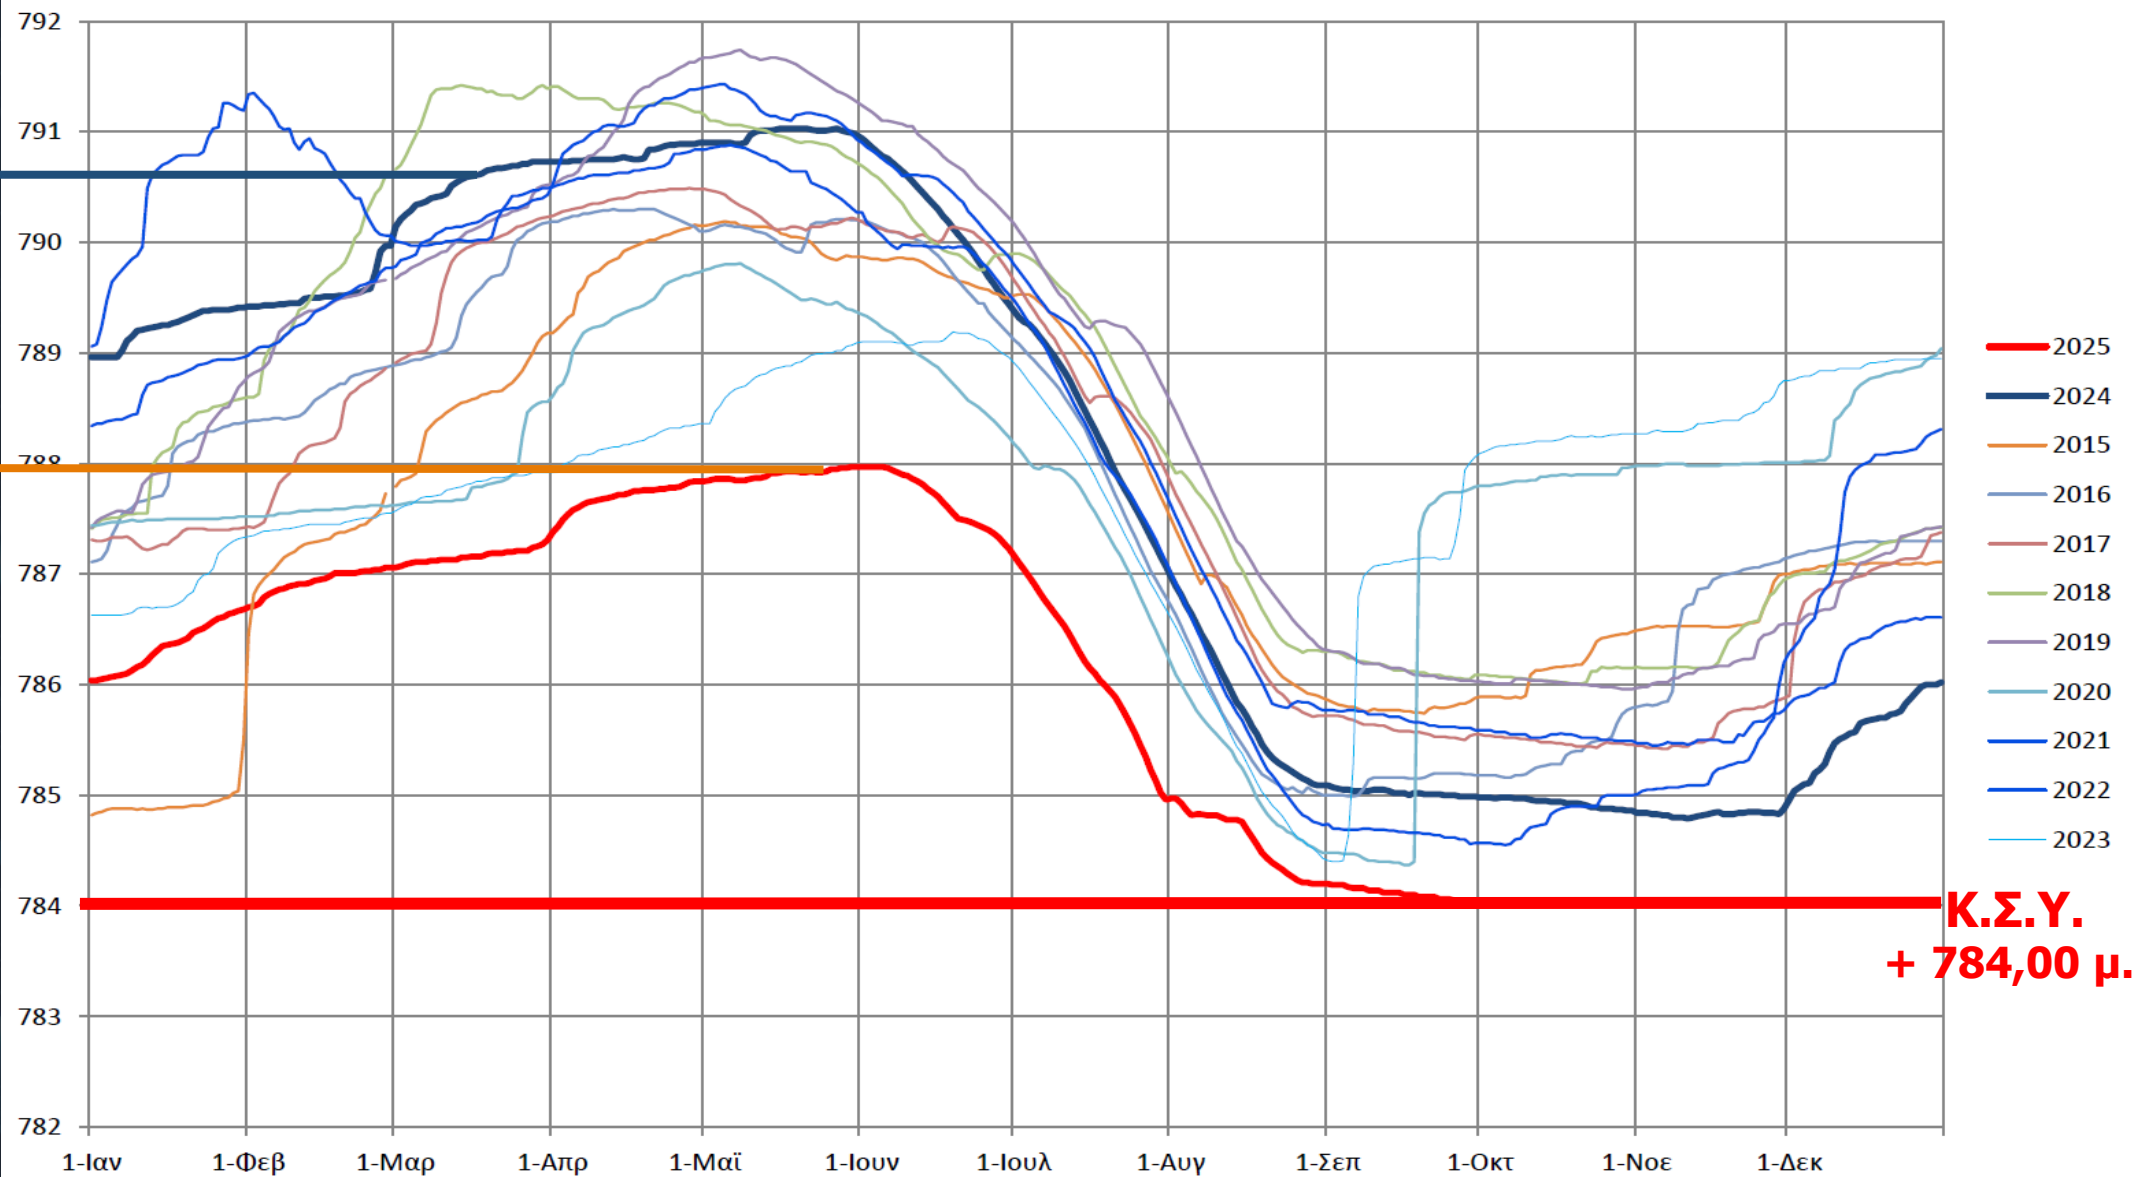

Λίμνη Ν. Πλαστήρα: Προγραμματισμός εκταμιεύσεων για άρδευση 2025

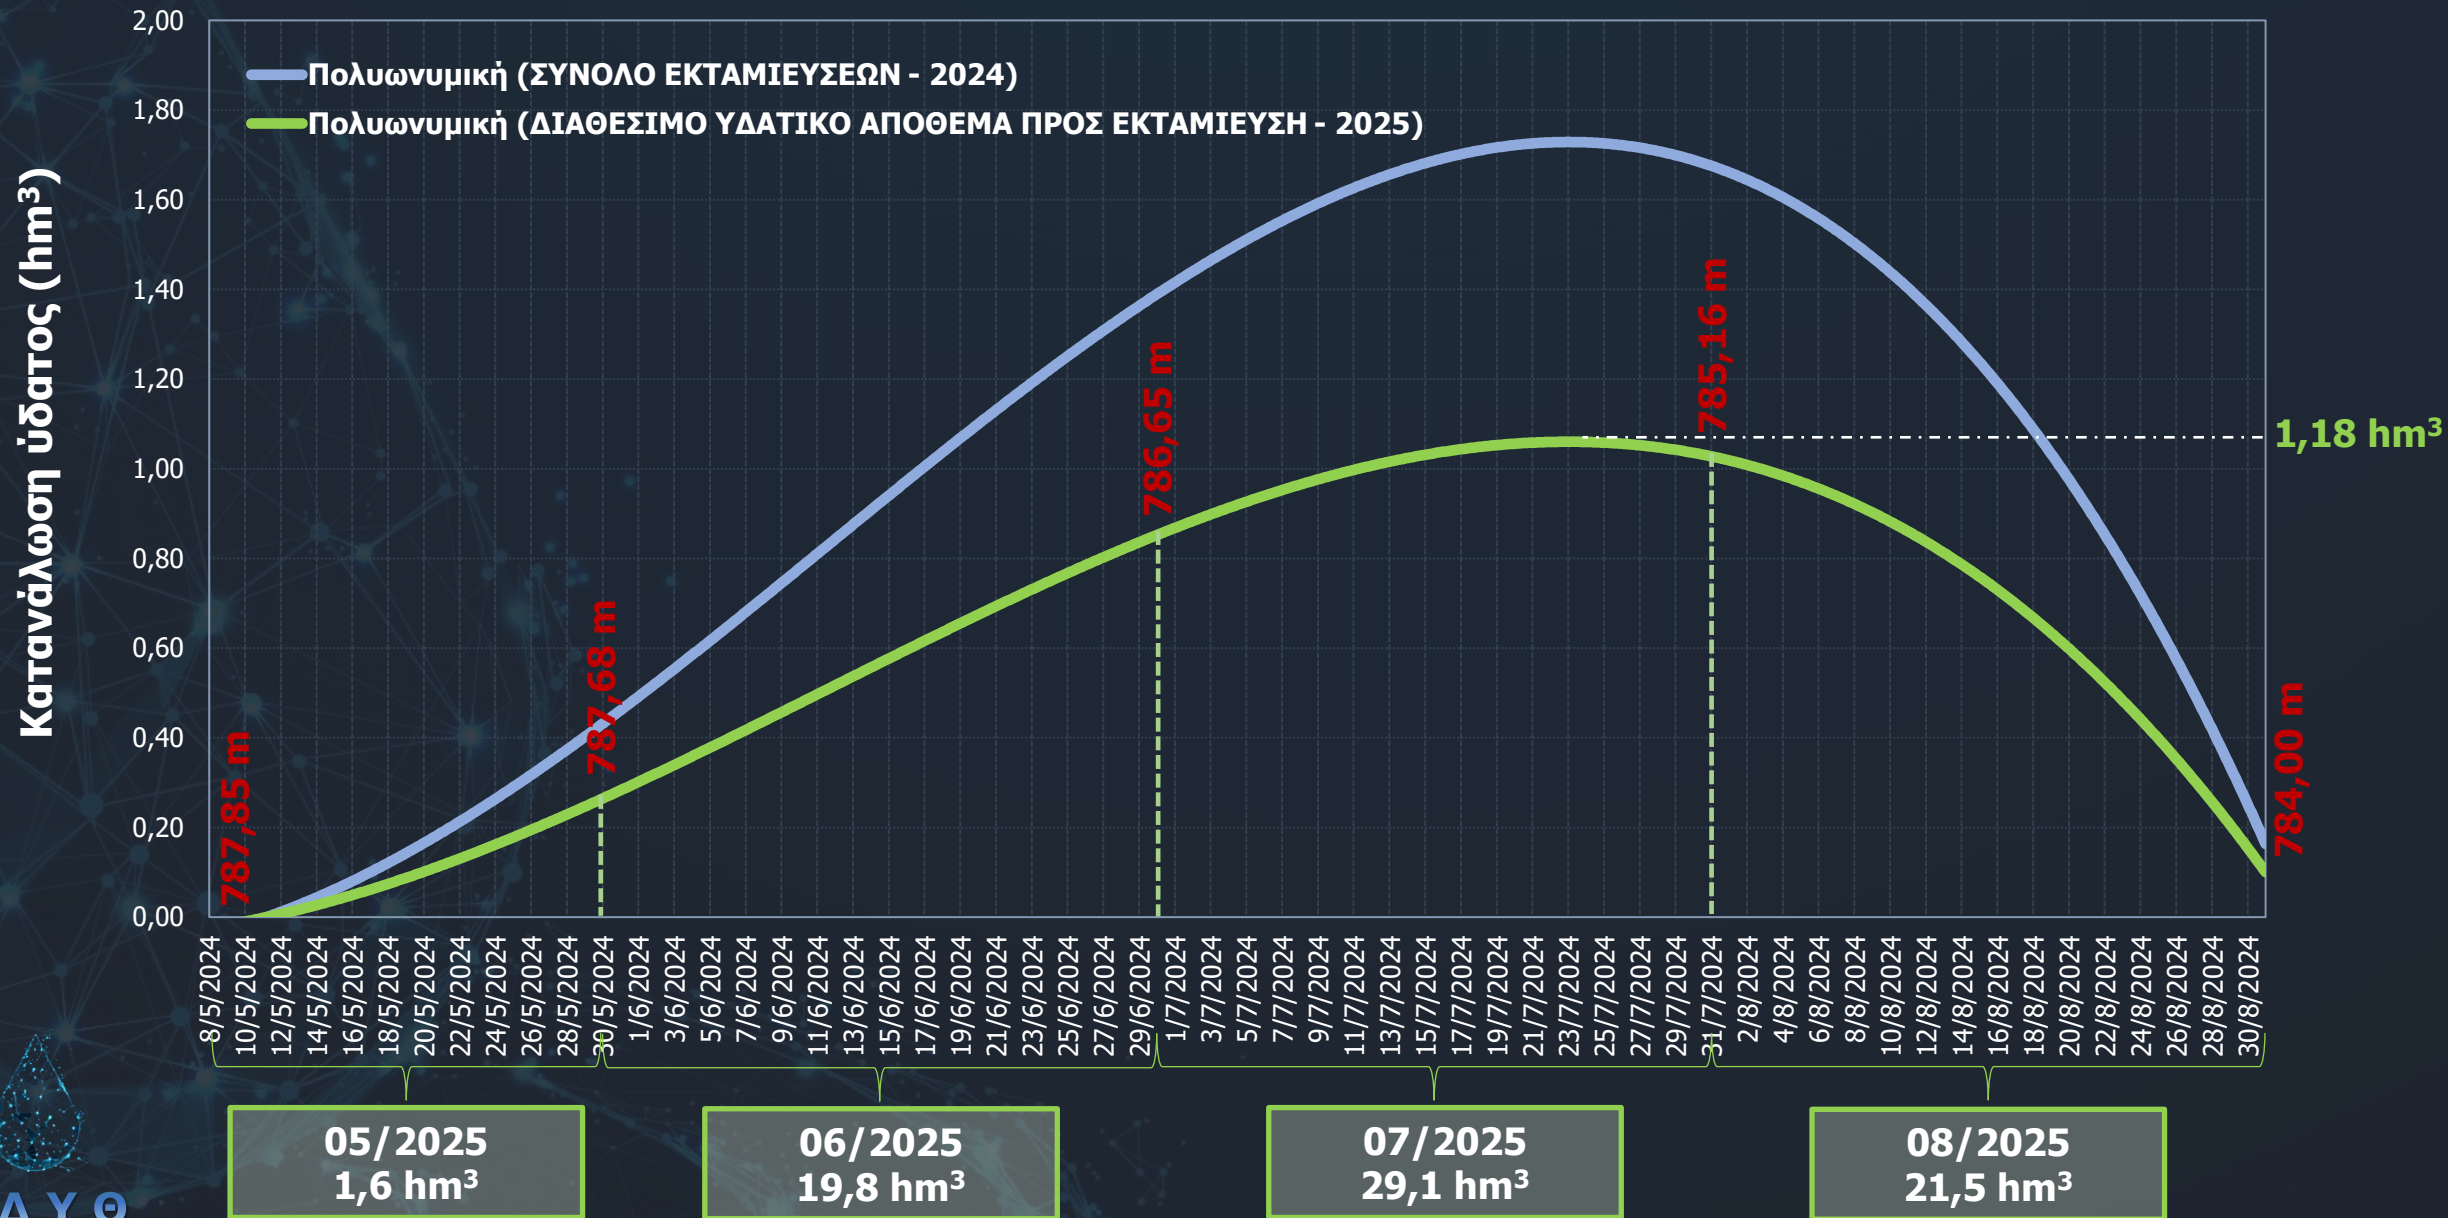


Λίμνη Ν. Πλαστήρα: Αρδευτική περίοδος 2025

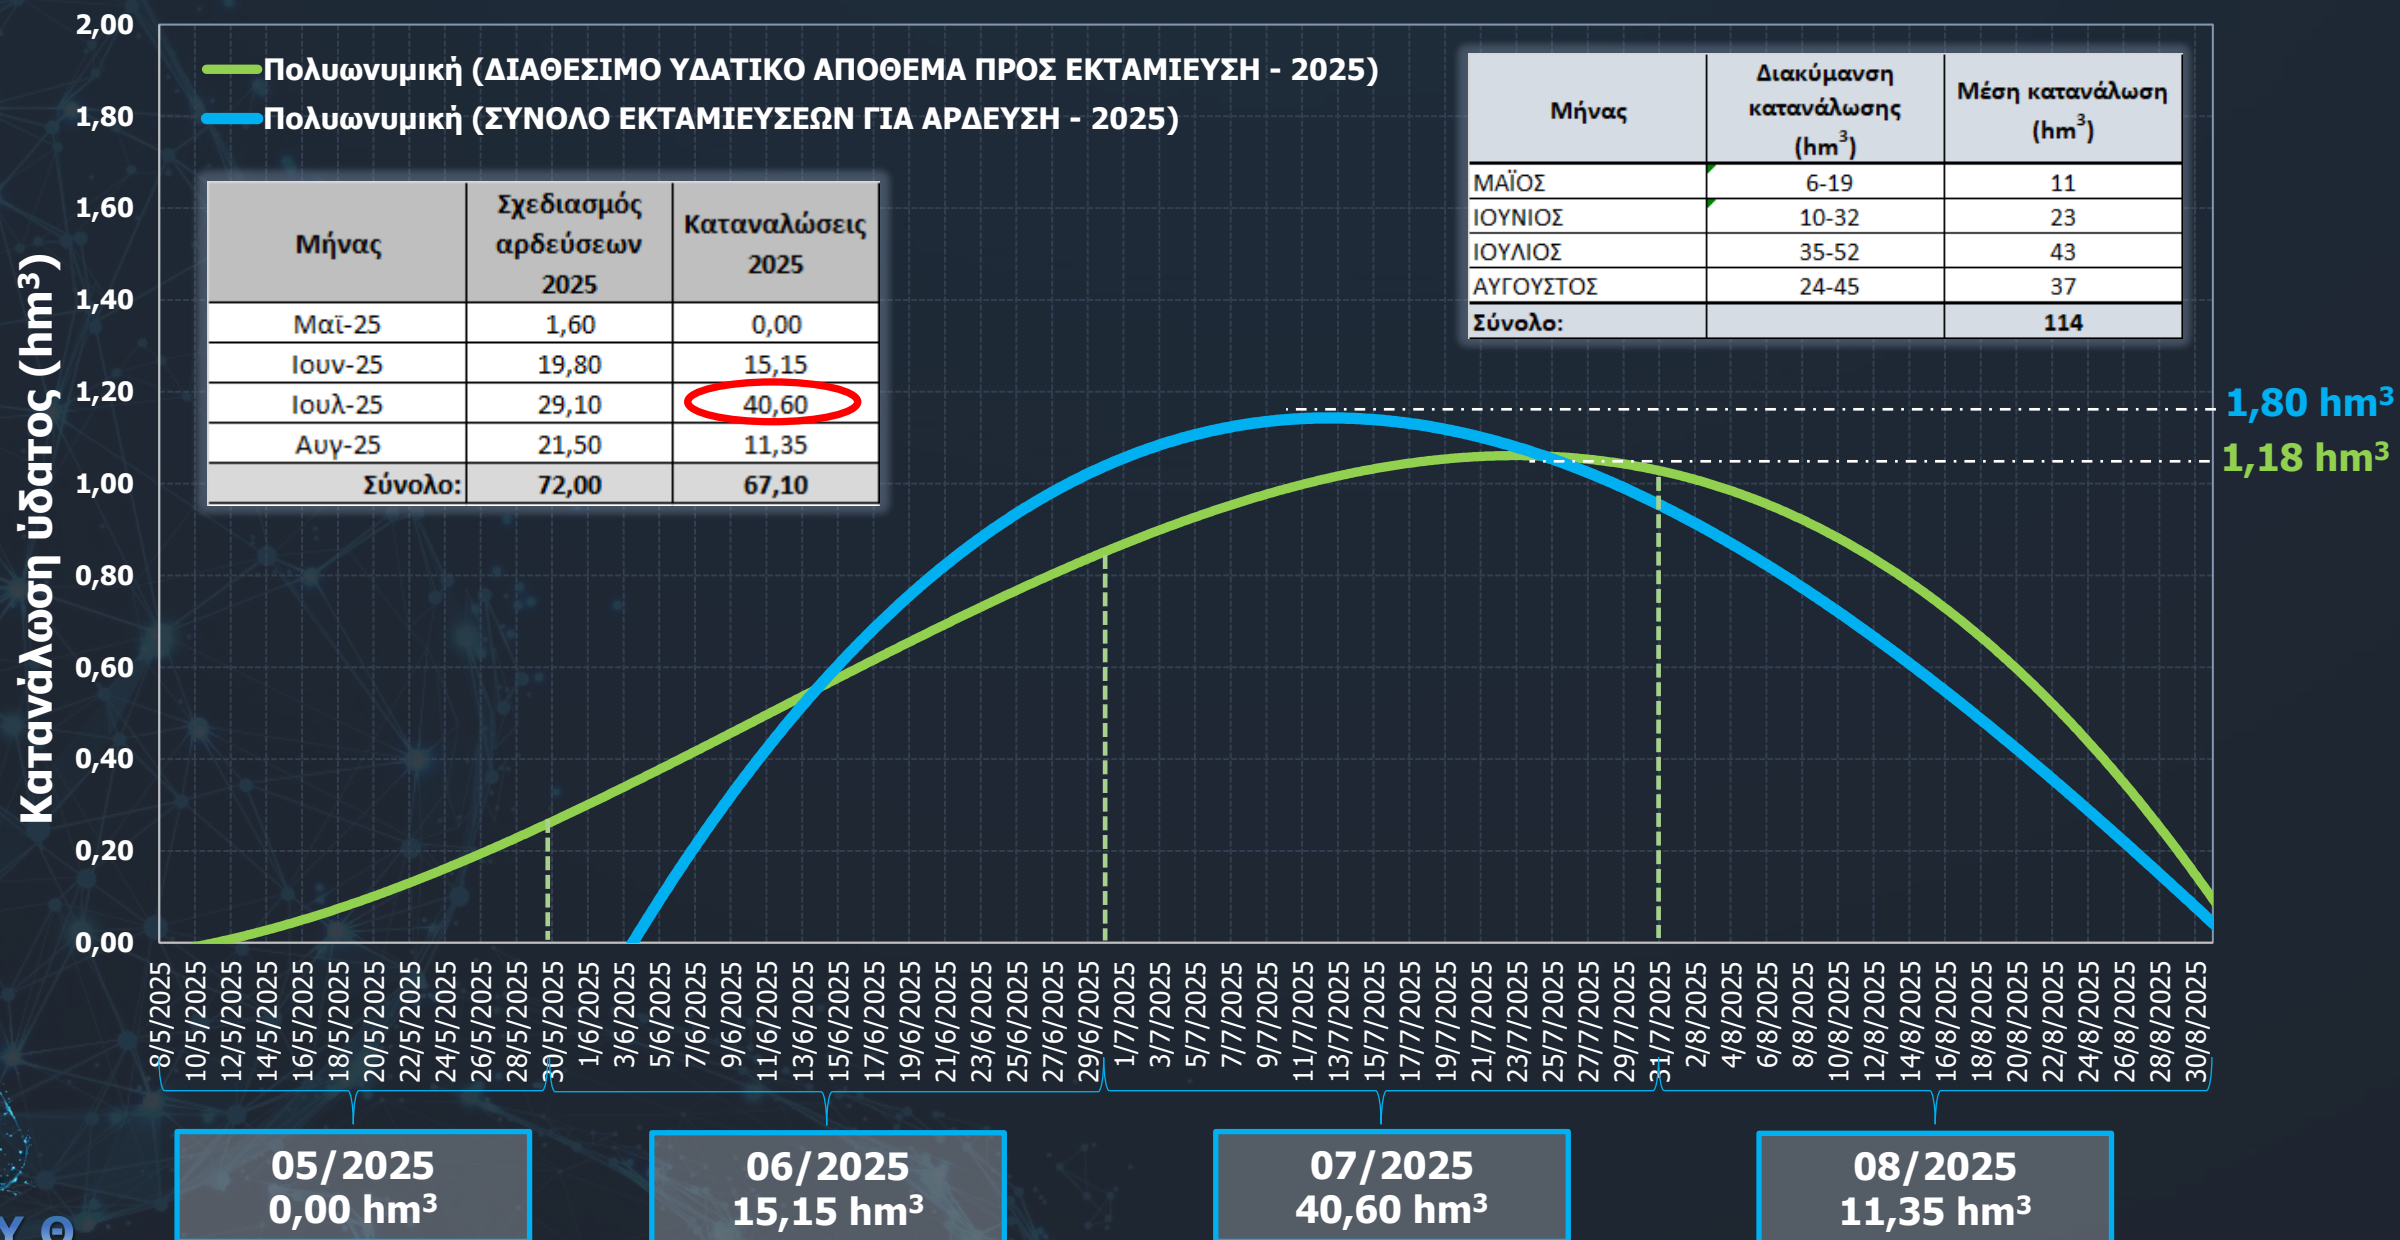


Εκταμίευση ύδατος - Ταμιευτήρας Ν. Πλαστήρα




Ημερήσιες Στάθμες (m)

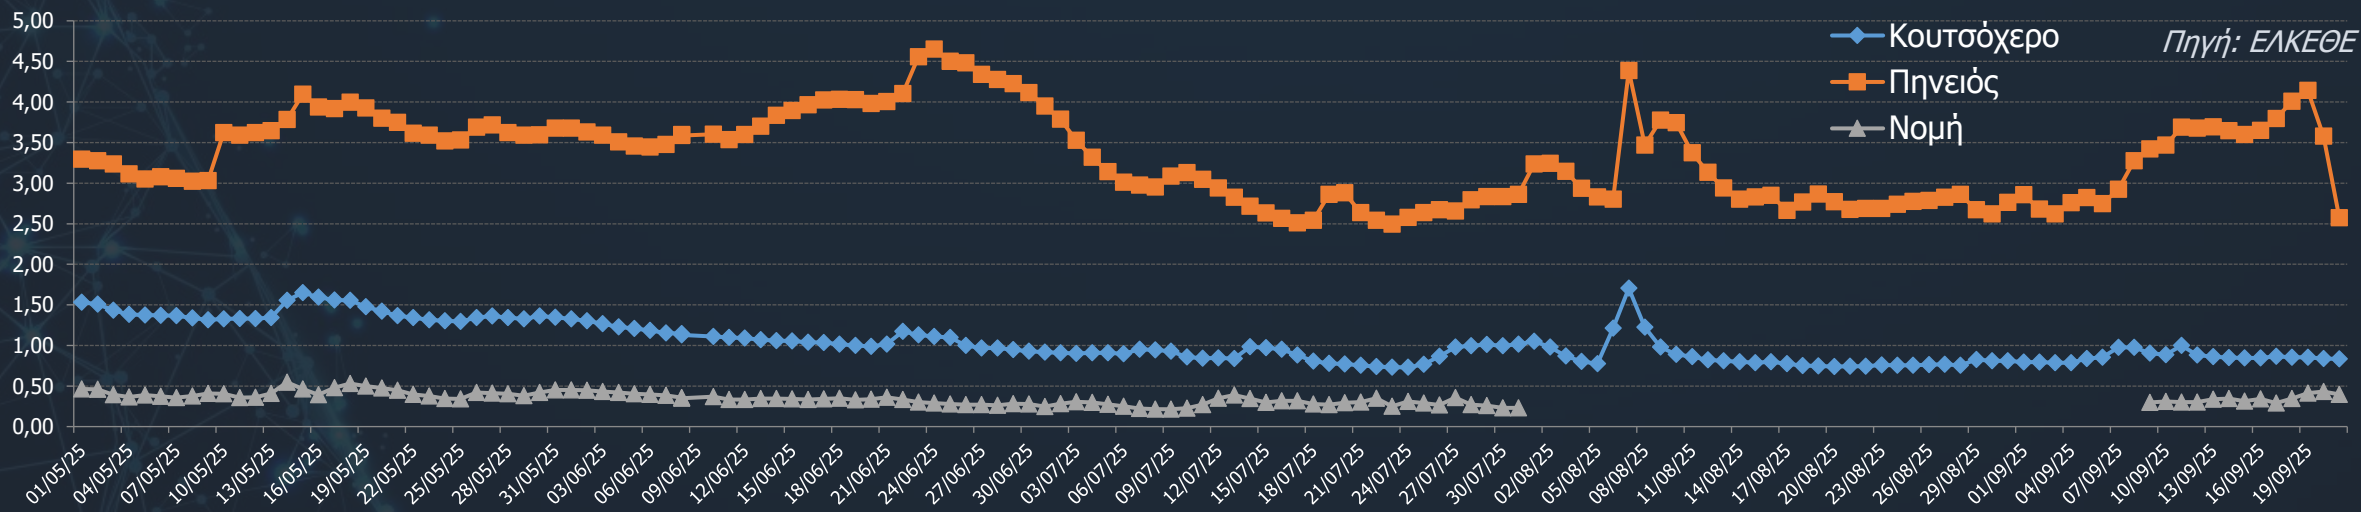

Εκταμιεύσεις ΥΗΣ Ν. Πλαστήρα (hm³)

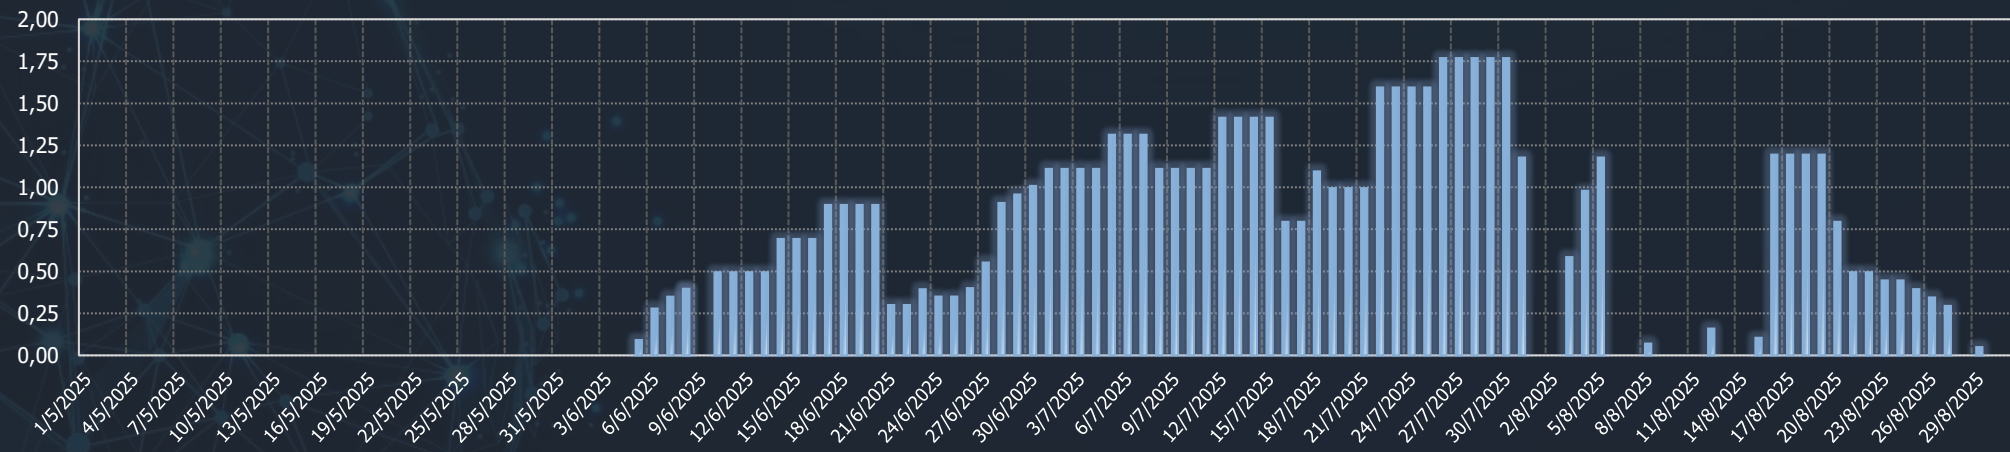

Βροχόπτωση (mm)

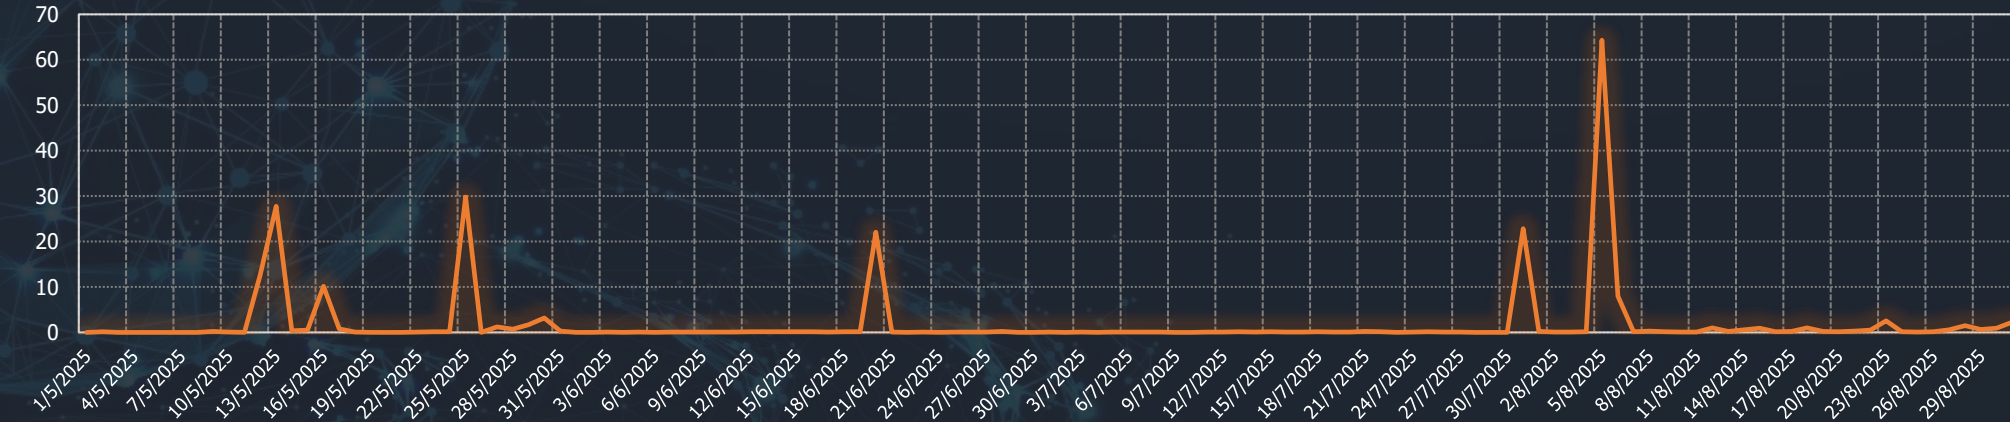

Συμπεράσματα

- ✓ Φετινή χρονιά η **χειρότερη από πλευράς διαθεσιμότητας επιφανειακού αρδευτικού νερού** εδώ και δεκαετίες.
- ✓ Διαχείριση διαθέσιμου επιφανειακού νερού σε ένα **άναρχο υδρογραφικό δίκτυο** (δεν υπάρχουν άδειες χρήσης νερού από συλλογικούς φορείς (Δήμοι-ΤΟΕΒ) και χωρίς υδρομετρήσεις ειδικά στις κεφαλές των εξυπηρετούμενων συλλογικών δικτύων).
- ✓ Οι **φορείς λειτουργούν ακόμη αυτόνομα** - δεν υπήρχε η δυνατότητα επιβολής περιορισμού της κατανάλωσης για όσους δεν το τήρησαν από μόνοι τους.
- ✓ Οι φορείς άρδευσης συνεχίζουν ακόμη και σήμερα να έχουν **την αρμοδιότητα της διαχείρισης της άρδευσης και της υποχρέωσης ισότιμης κατανομής του ελλειμματικού νερού (για φέτος)** στο εσωτερικό δίκτυο δικαιοδοσίας τους.
- ✓ Παρατηρήθηκε το φαινόμενο να υπάρχουν περιοχές που **υπεράρδευσαν** και άλλες που **στερήθηκαν** κατά πολύ το νερό μέσα στα εσωτερικά δίκτυα των φορέων.
- ✓ Απώλειες στην αγροτική παραγωγή φέτος περιορισμένες ποσοτικά σε σχέση με τις αρχικά αναμενόμενες. Οι όποιες **απώλειες εντοπίζονται χωρικά σε ορισμένες περιοχές – καταληκτικά** και οφείλονται στους λόγους που προαναφέρθηκαν.



Οργανισμός Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας

Απολογισμός Αρδευτικής Περιόδου

Λάρισα, 1-10-2025